



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GINO ROSSI VAIRO"

Via Aldo Moro, 10 - 84043 AGROPOLI (SA) - Segreteria tel./fax 0974 823222 • Presidenza 0974 823112
www.icrossivairo.gov.it • e-mail: saic8at00d@istruzione.it • saic8at00d@pec.istruzione.it



DAL PRIMO AL SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE

Dirigente Scolastico
Prof. Bruno Bonfrisco

FUNZIONE STRUMENTALE
«Monitoraggio e Autovalutazione dell' Istituto»



Continuità verticale:
confronto tra i risultati della fine del 1°
ciclo e inizio del 2° ciclo d'istruzione
a. s. 2018/2019


F. S.
Nunzio Viciconte

RISULTATI

prove d'ingresso Scuola Secondaria 2° grado

alunni del nostro Istituto


IIS VICO - DE VIVO

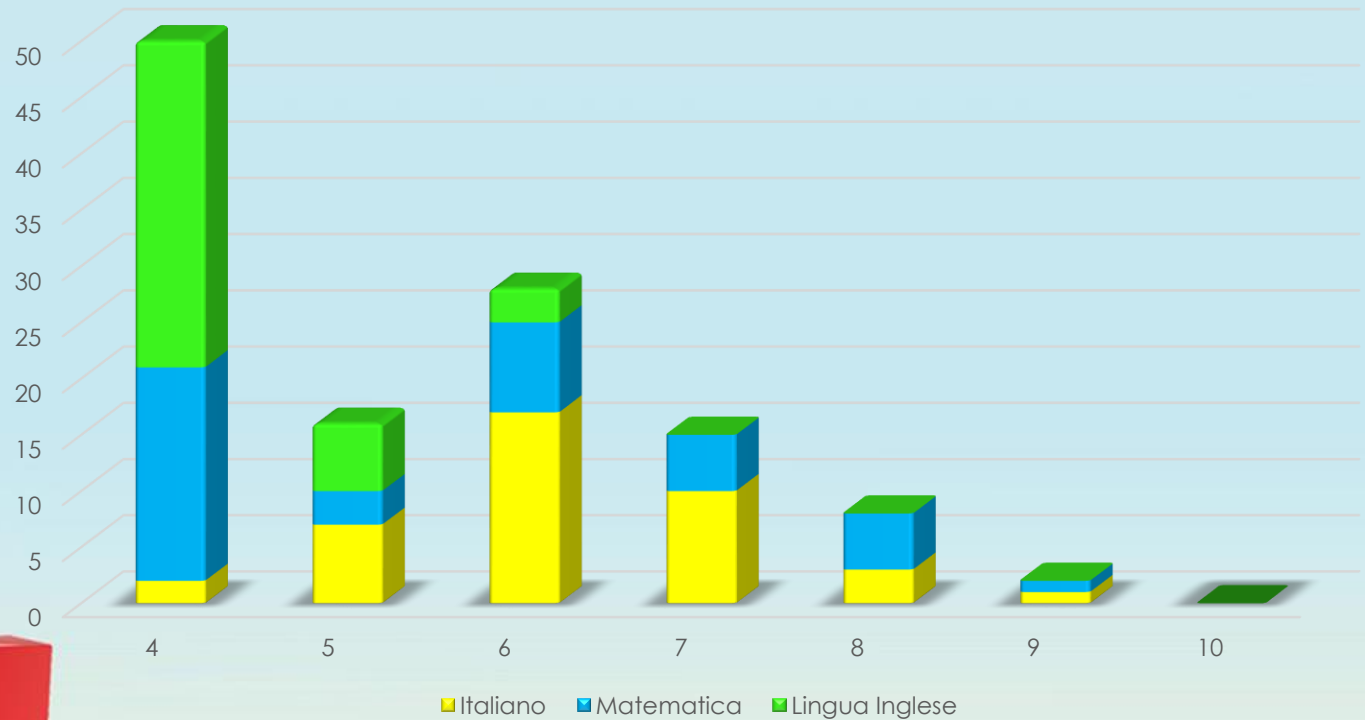

RISULTATI

prove d'ingresso Scuola Secondaria 2° grado alunni del nostro Istituto

LICEO CLASSICO

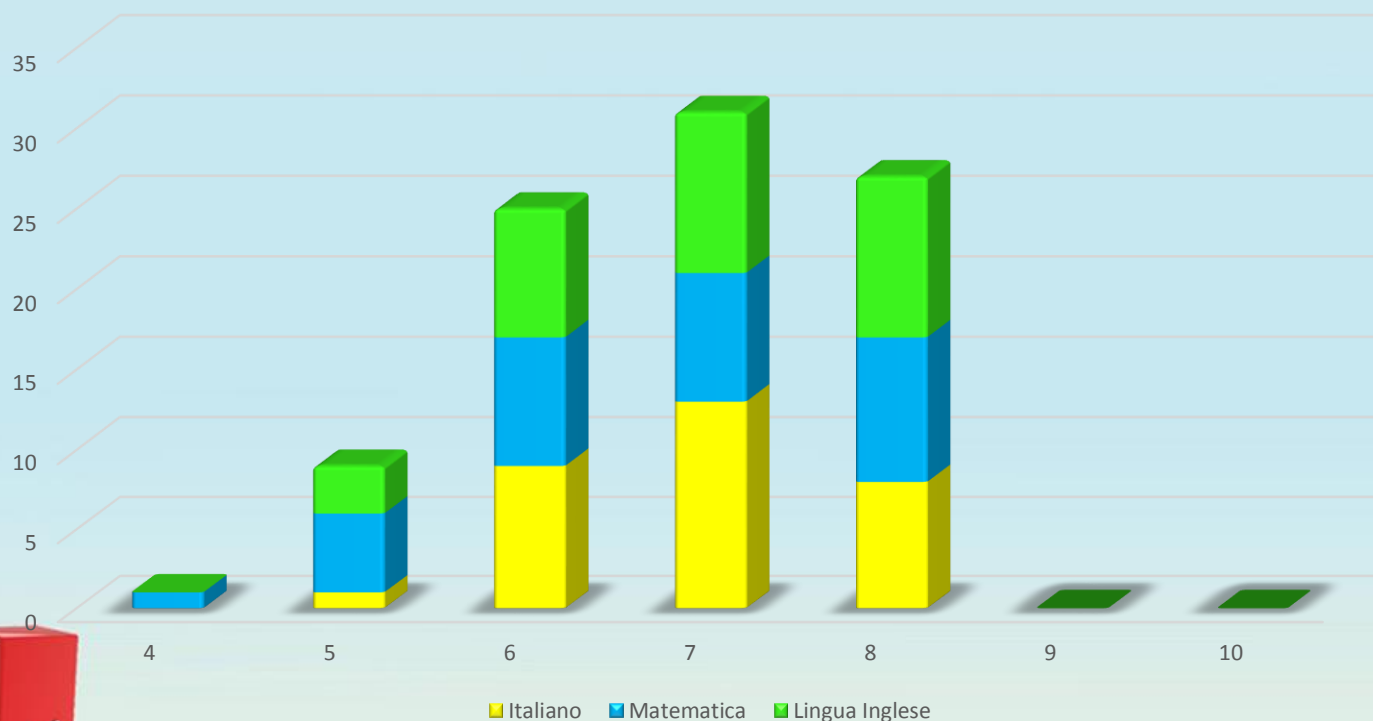


RISULTATI

prove d'ingresso Scuola Secondaria 2° grado

alunni del nostro Istituto

LICEO MUSICALE

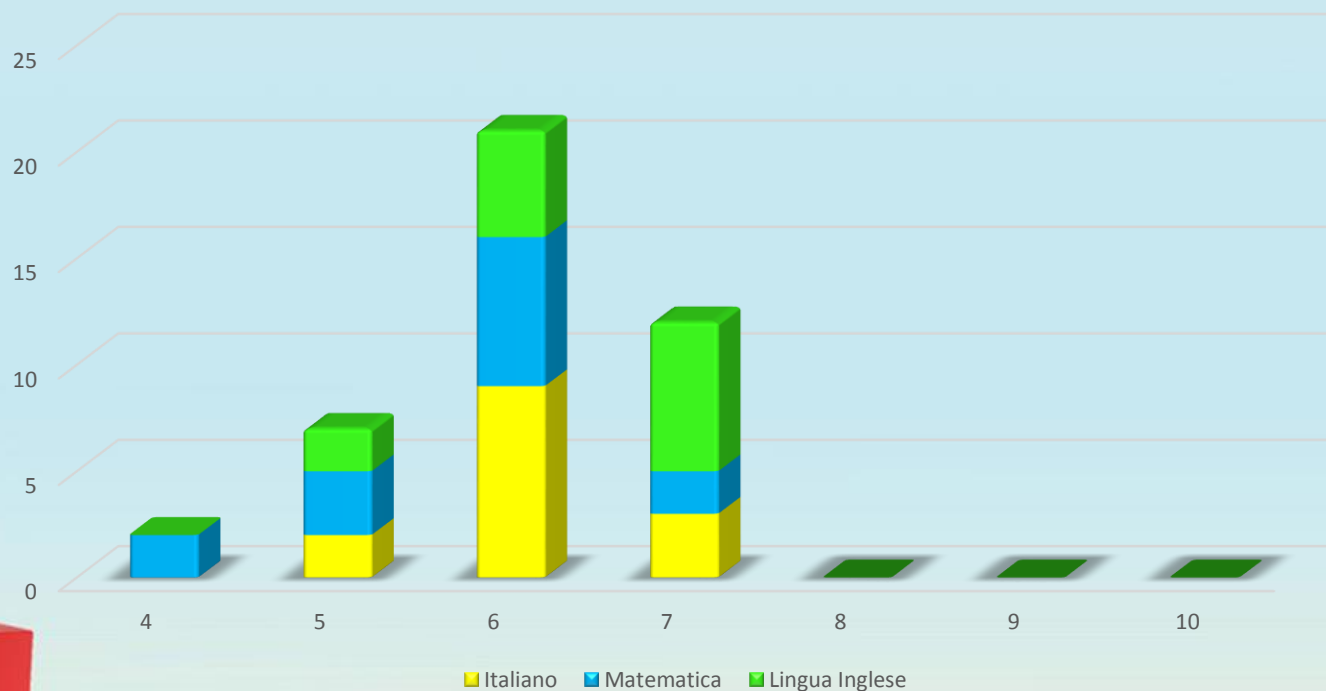


RISULTATI

prove d'ingresso Scuola Secondaria 2° grado

alunni del nostro Istituto

LICEO SCIENTIFICO

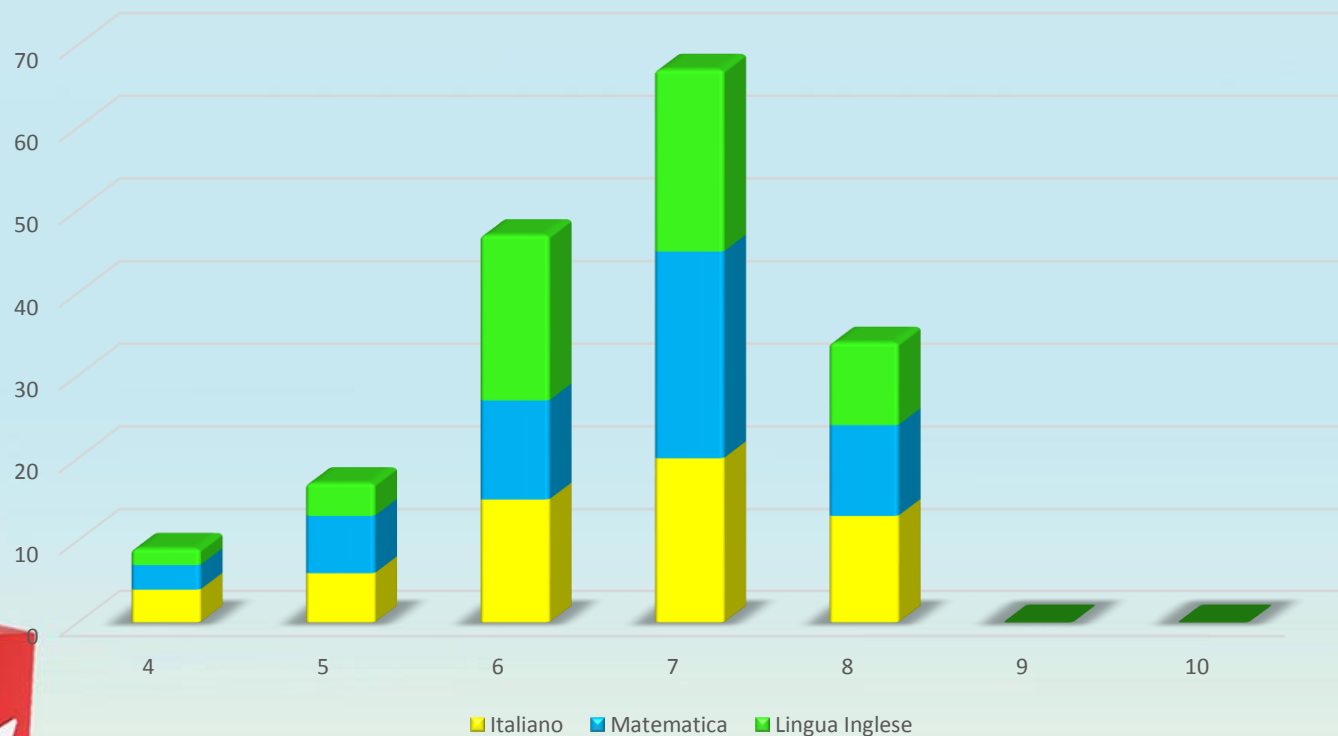


RISULTATI

prove d'ingresso Scuola Secondaria 2° grado

alunni del nostro Istituto


LICEO LINGUISTICO

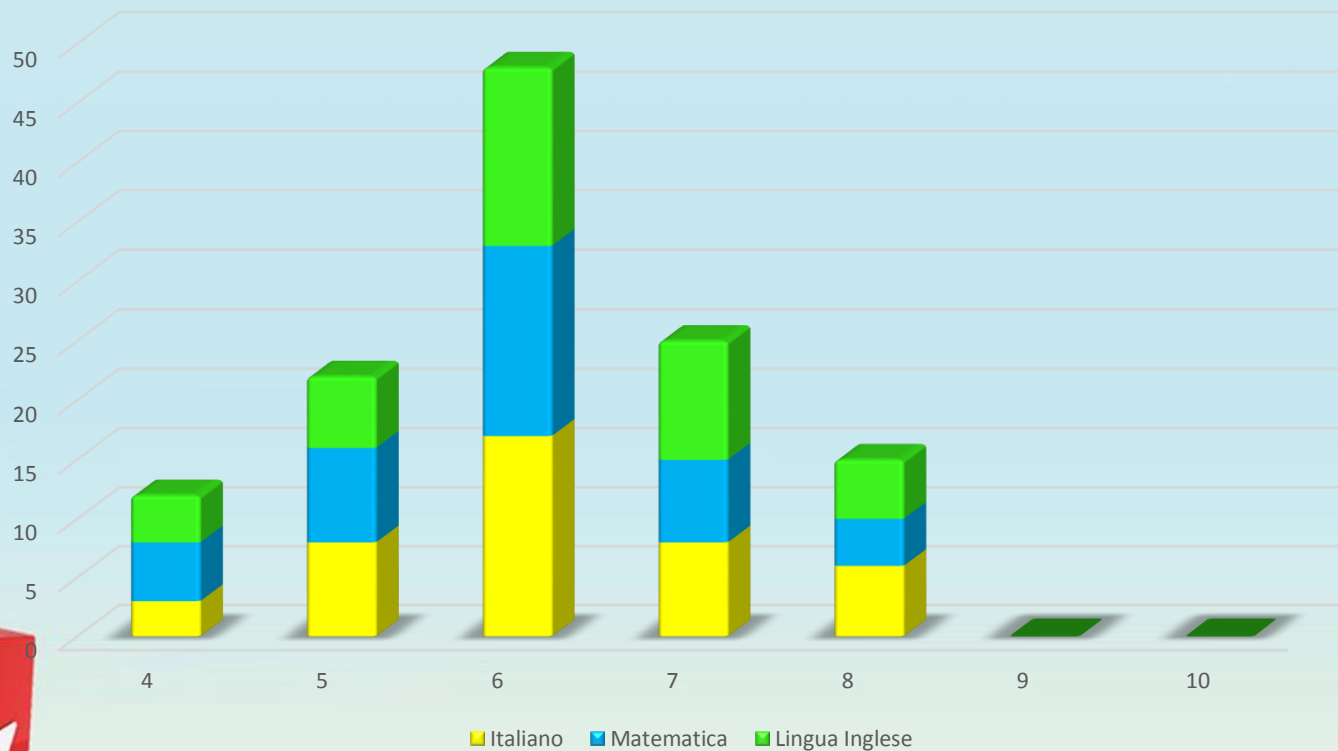

RISULTATI

prove d'ingresso Scuola Secondaria 2° grado alunni del nostro Istituto

LICEO SCIENZE APPLICATE

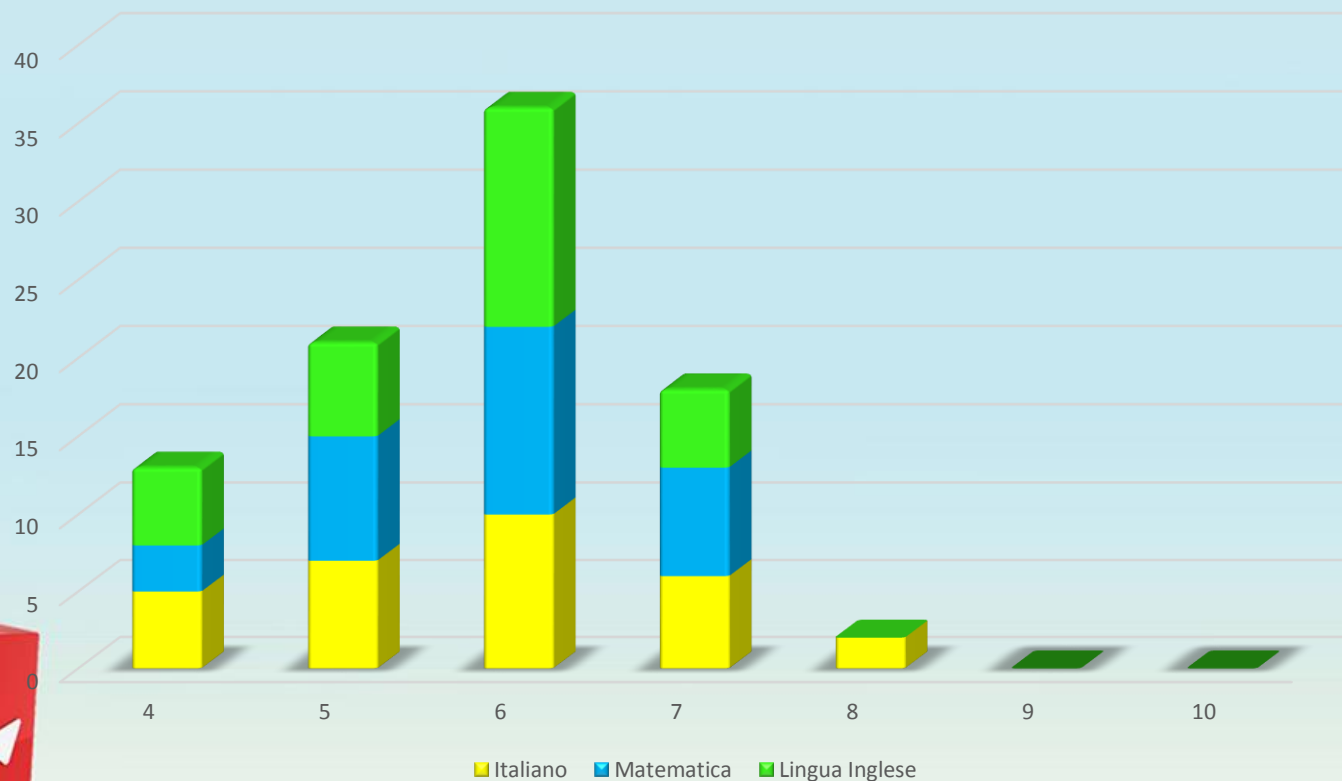

Dalla comparazione delle valutazioni dei nostri alunni in uscita con le valutazioni delle prove sostenute nelle scuole secondarie di 2° grado presenti sul territorio si evidenzia, rispetto allo scorso anno, un netto e consolidato miglioramento in tutte le discipline, in particolare nelle materie letterarie, questo straordinario risultato si è potuto ottenere grazie al continuo e proficuo lavoro fatto dai Dipartimenti e dalla relativa F.S. in collaborazione con i docenti delle Scuole Secondarie di 2° Grado.

Punto di debolezza, su cui concentrare l'attenzione per il prossimo A.S., è l'Istituto IIS Vico-De Vivo con particolare riguardo alle materie scientifiche e soprattutto linguistiche, i cui esiti hanno dato risultati anomali.



Fine



F.S. Nunzio Viciconte